NÚMERO	CONEXIÓN
1-4	GENERAL
2-5-T	VENT. EVAPORADOR
3-6	ILUMINACIÓN
7-8-T	ELECTR. VÁLVULA
4-1-2-3	SONDAS

NOTA: EN CASO DE INDEPENDIZAR LA ILUMINACIÓN RETIRAR PUENTE 2-3

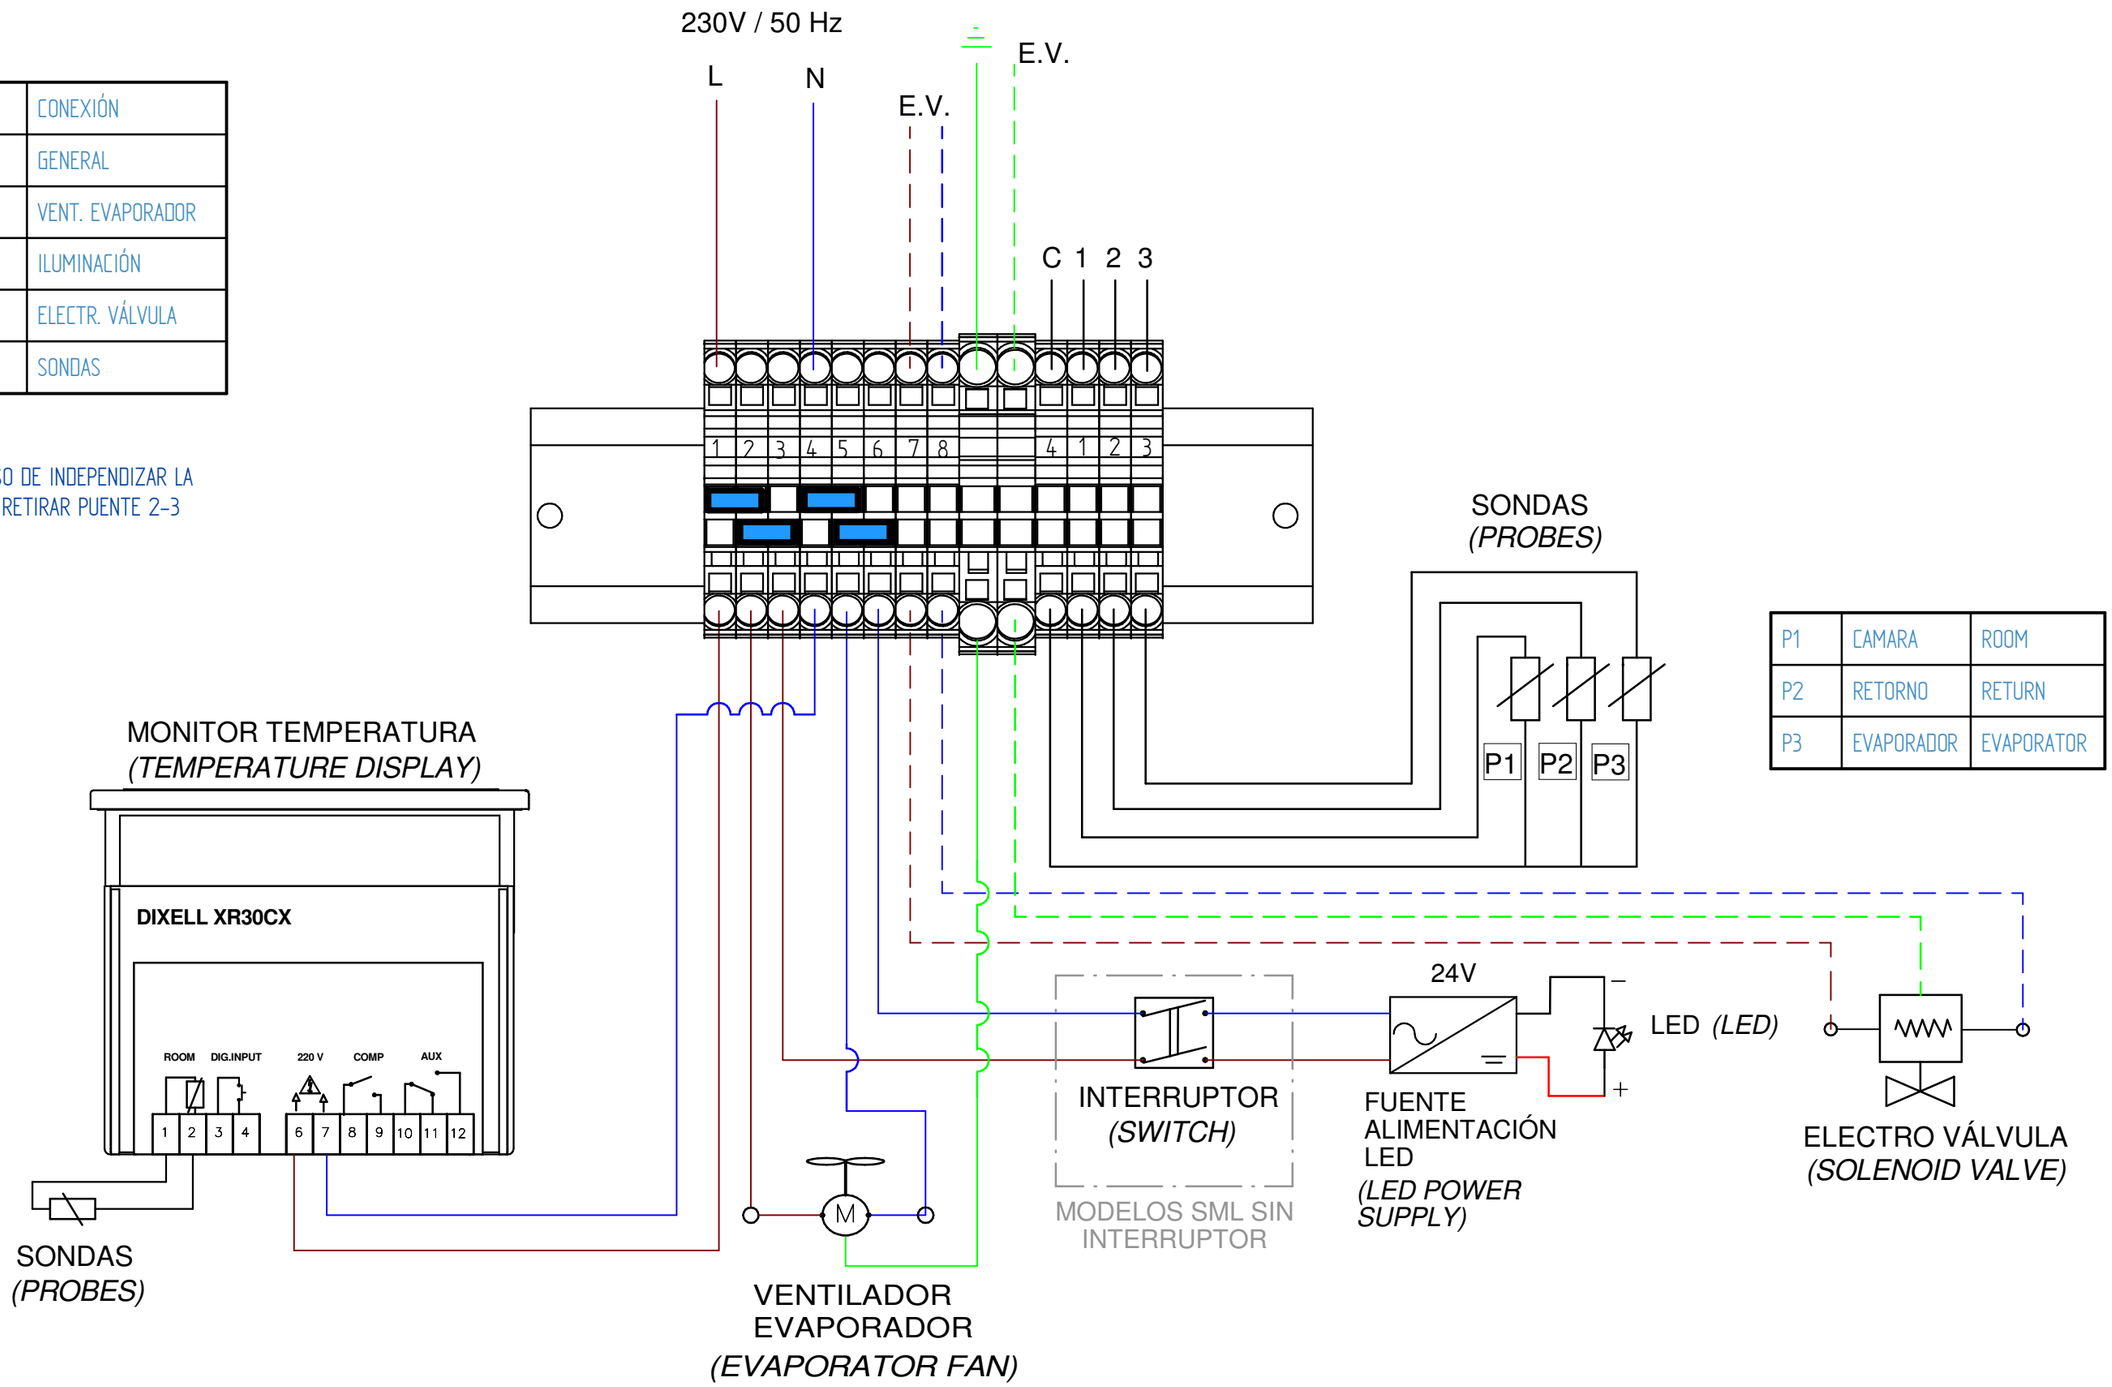

P1	CAMARA	ROOM
P2	RETORNO	RETURN
P3	EVAPORADOR	EVAPORATOR

Listado modelos			
ML__DG	ML__PB22		
ML__DG22	ML__GR		
MX__DG	ML__GR22		
MX__DG22	SML__PB		
ML__PB	SML__DG		

Dibujado:	jsanchez	Tipo de plano:	Eléctrico
Comprobado:	PFranco		
N. Documento	902E009	Fecha: 22/07/19	Rev: 0
Motivo cambio			
Observaciones			

Infrico

Título: MURALES REMOTAS (SOLO DISPLAY) XR30CX

Escala: S/E | Cotas sin tolerancia: DIN 7168 – Grado: Grueso

A4 | 902E009 | Hoja 1 de 1